



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.



Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury.

Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST be conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances.

Any change or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate the equipment.

Read the installation instruction carefully to check whether all the accessories are complete.

Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

Observe if there is any damage during shipping. If so, please contact supplier timely.

Observe all WARNINGS and CAUTIONS on all labels during installation.

This device complies with part 15 of the FCC Rules .Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses.

Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux.

Tout changement ou toute modification, qui n'a pas été expressément approuvé par l'entité responsable de la conformité de cette unité aux standards applicables, pourrait résulter en l'annulation de la certification permettant l'utilisation de cette unité.

Lire attentivement les instructions d'installation pour vérifier si tous les accessoires sont complets.

Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

Observer s'il y a des dommages pendant l'expédition. Si c'est le cas, veuillez contacter le fournisseur dès que possible.

Pendant l'installation respecter tous les AVERTISSEMENTS et MISES EN GARDE indiqués sur les étiquettes.

Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC (Federal Communications

Commission) des États-Unis. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

## LED COLOR TEMPERATURE AND POWER SETTINGS

If the luminaire is equipped with a LED color temperature switch and/or a power adjustment switch follow the next steps:

1. Remove the two sealed covers located on the LED plate of the housing and select the appropriate LED color temperature and power by using the corresponding switches (Fig. 6).

**NOTE:** If the motion sensor is already installed, remove it by unscrewing it before removing the covers.

2. Install the two sealed covers on the LED plate.

## SUSPENDED MOUNT (Fig. 1)

1. Install the hook (if not already installed) by screwing it into the top center hole of the luminaire.

2. Securely attach the aviation chain or cable (not included) to the ceiling structure.

3. Install the luminaire by using the hook and chain or aviation cable. Secure the chain with the safety screw.

4. Connect the luminaire input wires to the power supply leads, while observing polarity and proper grounding (see ELECTRICAL CONNECTIONS section and Fig. 5).

**NOTE:** Please ensure a good balanced luminaire.

5. Turn on the power.

## TRUNNION BRACKET SURFACE MOUNT (Fig. 2)

1. Drill the appropriate holes into the ceiling in order to install the yoke (see DRILLING PATTERN, Fig. 2).

2. Install the trunnion on the ceiling by using the expansion bolts provided.

3. Connect the luminaire wires to the power wires, observing polarity and proper grounding (see ELECTRICAL CONNECTIONS section and Fig. 5).

4. Adjust the angle of the luminaire position by using the lock screw.

5. Turn on the power.

## CONDUIT MOUNT (Fig. 3)

1. Pass the power cable of luminaire through the conduit.

2. Install the 1/2 NPT conduit on the central mounting bracket hole by using the lock nut (not supplied).

**NOTE:** An optional adapter 1/2 NPT to 3/4 NPT is available for 3/4 NPT conduits.

3. Attach firmly the conduit at the opposite side. Ensure that the conduit installation is in accordance with the Building Code.

4. Connect the luminaire input wires to the power supply leads, while observing polarity and proper grounding (see ELECTRICAL CONNECTIONS section and Fig. 5).

5. Adjust the angle of the luminaire position by using the lock screw.

6. Apply power.

## REFLECTOR MOUNT (Fig. 4)

1. Align the reflector mounting holes with the luminaire LED board mounting holes.

2. Use the provided screws and secure firmly the reflector and body of luminaire together.

## ELECTRICAL CONNECTIONS (Fig. 5)

**Refer to the electrical ratings on the nameplate before doing wiring.**

1. Connect the Line wire (black / brown) of the luminaire with the Line wire of the power supply.

2. Connect the neutral wire of the luminaire (white / blue) with the neutral wire of the power supply.

3. Connect the ground wire of the luminaire (yellow / green) with the ground wire of the power supply.

4. Connect the two dimming wires (gray / pink and purple) to the dimming controller (optional).

**NOTE:** Cap the dimming wires when not used.

## RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL ET LA PUISSANCE

Si le luminaire est équipé d'un commutateur de température de couleur DEL et/ou un commutateur de réglage de la puissance, suivre les étapes suivantes :

1. Enlever les deux couvercles étanches situés sur la plaque des DELs du boîtier et choisir la température de couleur DEL et la puissance en utilisant les commutateurs correspondants (Fig. 6).

**NOTE :** Si le capteur de mouvement est déjà installé, enlever-le en le dévissant avant d'enlever les couvercles.

2. Installer les deux couvercles étanches sur la plaque des DELs.

## MONTAGE SUSPENDU (Fig. 1)

1. Installer le crochet (s'il n'est pas déjà installé) en le vissant dans le trou central supérieur du luminaire.

2. Attacher fermement la chaîne ou câble d'aviation (non fournie) à la structure du plafond.

3. Installer le luminaire en utilisant le crochet et la chaîne ou câble d'aviation. Sécuriser la chaîne à l'aide de la vis de sécurité.

4. Connecter les fils du luminaire aux fils d'alimentation en respectant la polarité et une mise à la terre adéquate (voir la section CONNEXIONS ÉLECTRIQUES et la Fig. 5).

**NOTE:** Veuillez vous assurer que le luminaire soit bien équilibré.

5. Mettre sous tension.

## MONTAGE AVEC ÉTRIER EN SURFACE (Fig. 2)

1. Percer les trous appropriés dans le plafond pour installer l'étrier (voir le GABARIT DE PERÇAGE, Fig. 2).

2. Installer l'étrier sur le plafond à l'aide des boulons expansibles fournis.

3. Connecter les fils du luminaire aux fils d'alimentation en respectant la polarité et une mise à la terre adéquate (voir la section CONNEXIONS ÉLECTRIQUES et la Fig. 5).

4. Régler l'angle de la position du luminaire à l'aide de la vis de blocage.

5. Mettre sous tension.

## MONTAGE AVEC CONDUIT (Fig. 3)

1. Passer le câble d'alimentation du luminaire par le conduit.

2. Installer le conduit 1/2 NPT dans le trou central du support de montage en utilisant l'écrou de blocage (non fourni).

**NOTE:** Un adaptateur 1/2 NPT vers 3/4 NPT est offert en option pour les conduits de 3/4 NPT.

3. Attacher fermement le conduit du côté opposé. S'assurer que l'installation du conduit est conformément au Code du Bâtiment.

4. Connecter les fils du luminaire aux fils d'alimentation en respectant la polarité et une mise à la terre adéquate (voir la section CONNEXIONS ÉLECTRIQUES et la Fig. 5).

5. Régler l'angle de la position du luminaire à l'aide de la vis de blocage.

6. Mettre sous tension.

## MONTAGE DU RÉFLECTEUR (Fig. 4)

1. Aligner les trous de montage du réflecteur avec les trous de montage du panneau DEL du luminaire.

2. Utiliser les vis fournies et fixer fermement le réflecteur et le corps du luminaire ensemble.

## CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (Fig. 5)

**Reportez-vous aux caractéristiques électriques sur la plaque signalétique avant de procéder aux connexions du filage.**

1. Connecter le fil de phase (noir / brun) du luminaire avec le fil de phase d'alimentation.

2. Connecter le fil neutre du luminaire (blanc / bleu) avec le fil neutre d'alimentation.


3. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire (jaune / vert) avec le fil de mise à la terre de l'alimentation.

4. Connecter les deux fils pour gradation (gris / rose et violet) au contrôleur de gradation (optionnel).


**NOTE:** Isoler les fils pour gradation si non utilisés.

# Installation Instructions / Notice de montage


## 1 HOOK MOUNT / MONTAGE AVEC CROCHET

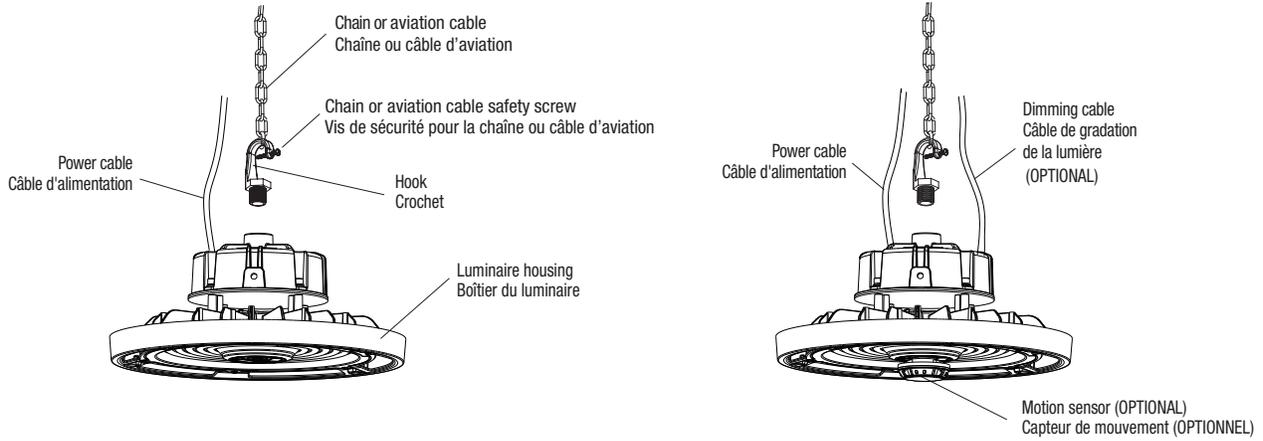

## 2 CEILING OR WALL MOUNT / MONTAGE AU PLAFOND OU MONTAGE AU MUR

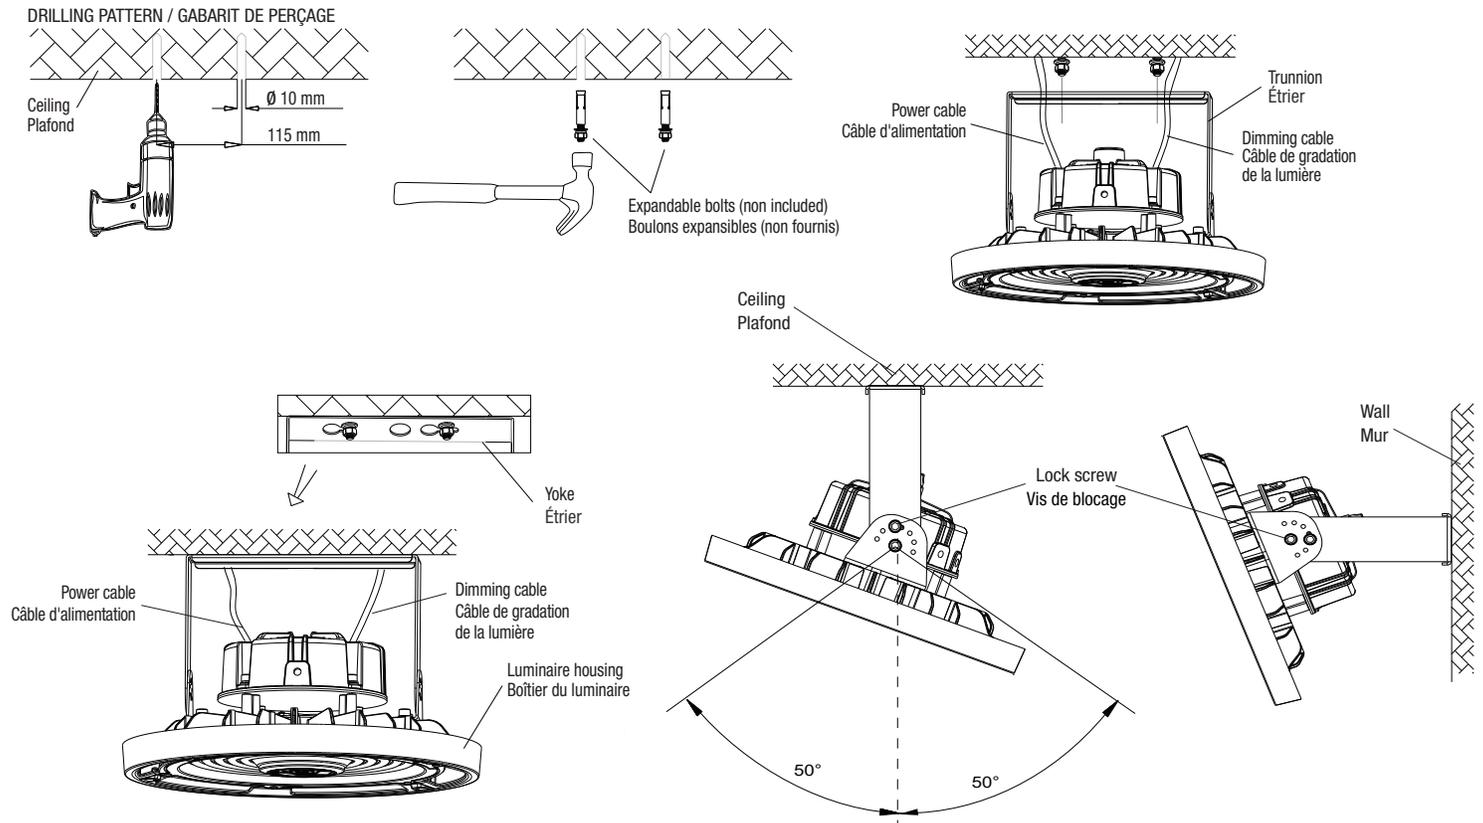


## 3 CONDUIT MOUNT / MONTAGE AVEC CONDUIT

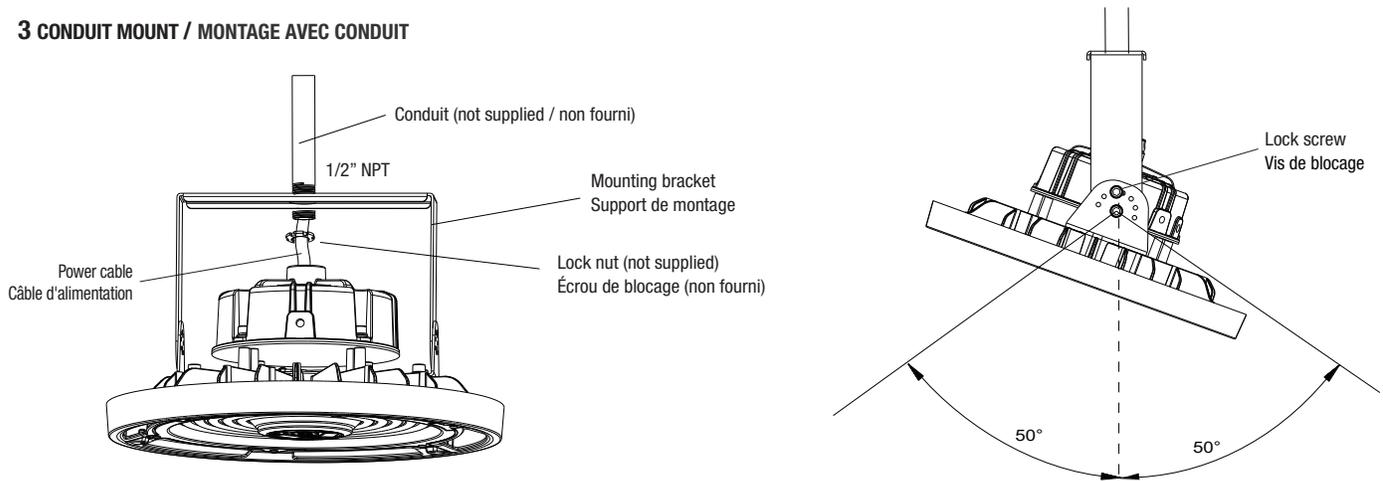


# Installation Instructions / Notice de montage


## 4 REFLECTOR MOUNT / MONTAGE DU RÉFLECTEUR

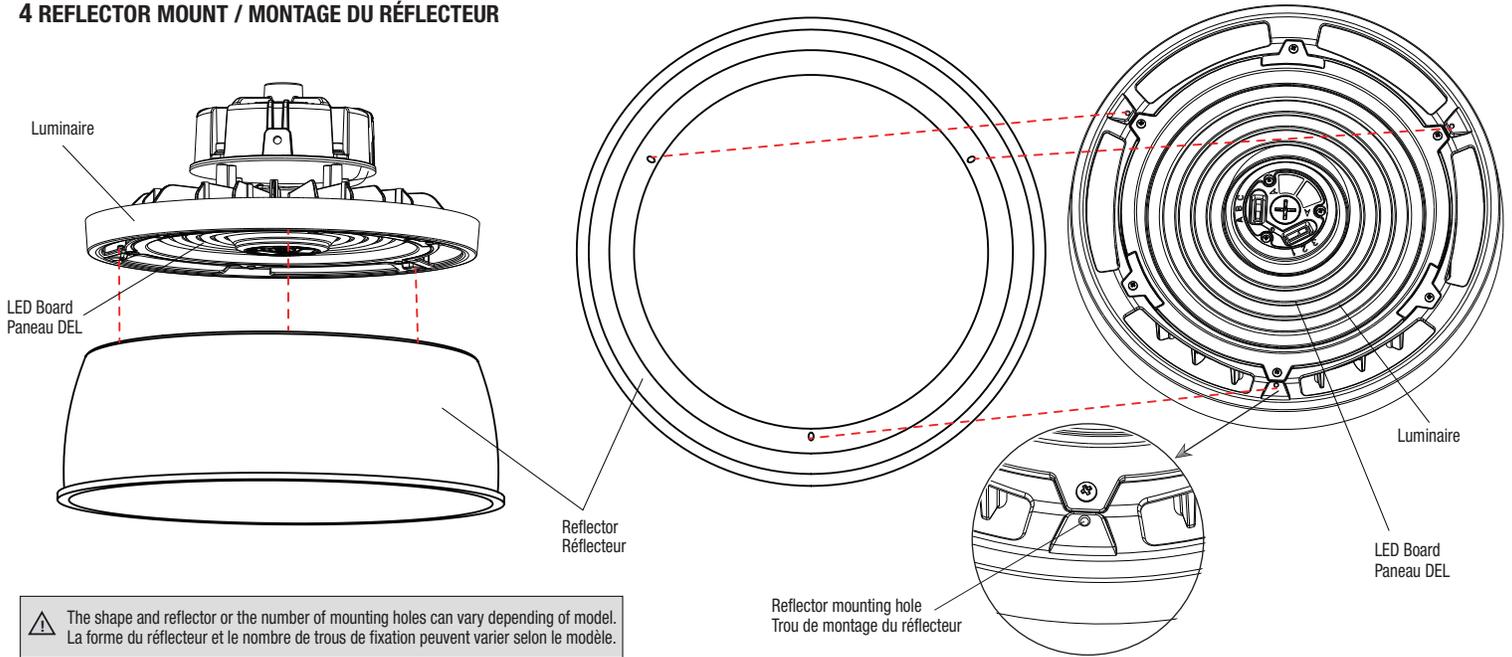

## 5 ELECTRICAL CONNECTIONS / CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

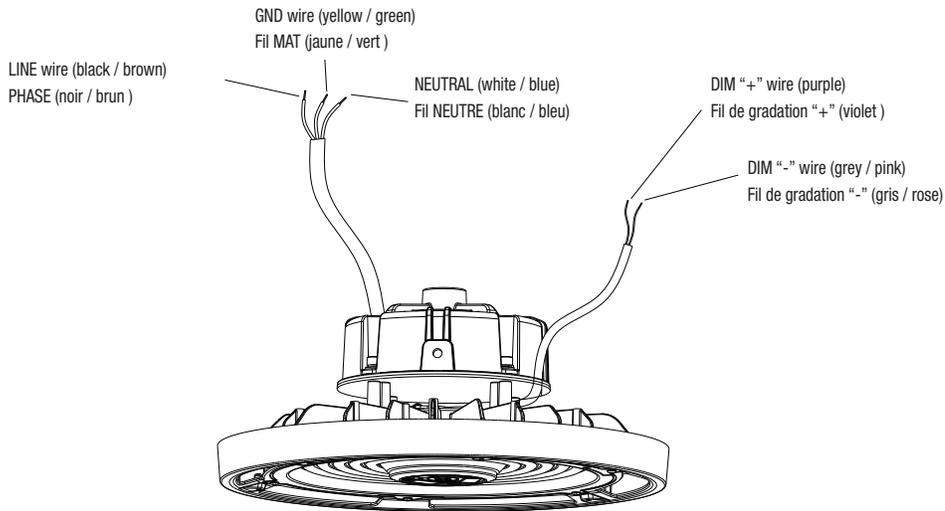

## 6 LED COLOR TEMPERATURE AND POWER LUMINAIRE SETTINGS / RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR DES LED LA PUISSANCE DU LUMINAIRE

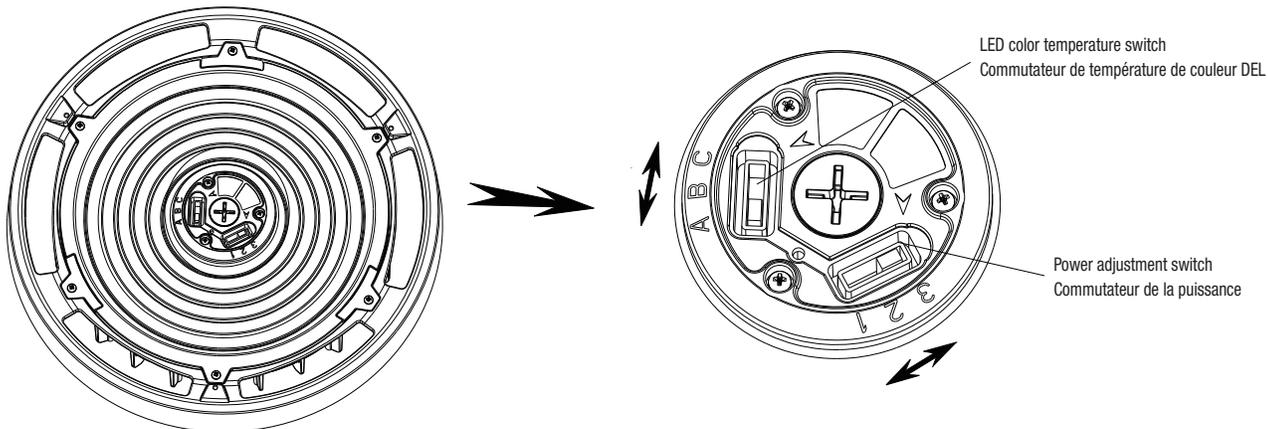

# Installation Instructions / Notice de montage



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

⚠ Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this motion sensor and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances.

⚠ Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusible ou disjoncteur) sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce capteur de mouvement et l'installation doit être conforme au Code Canadien de l'Électricité Première Partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux.

## MOTION SENSOR

### INSTALLATION (Fig. 1)

1. Unscrew the central plug of LED board as shown in Fig. 1A.
2. Mount the motion sensor as shown in Fig. 1B.

**NOTE:** Please check that the o-ring gasket is present before installing the sensor.

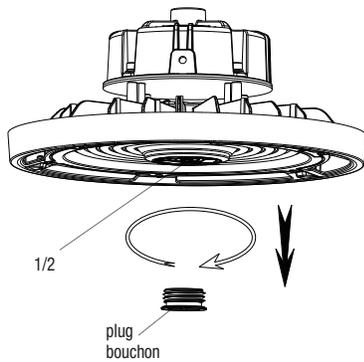


Fig. 1A

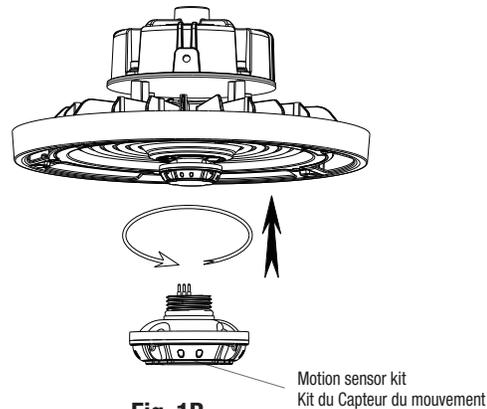


Fig. 1B

## CAPTEUR DU MOUVEMENT

### INSTALLATION (Fig. 1)

1. Dévissez le bouchon central du panneau LED comme indiqué sur la Fig. 1A.
2. Montez le capteur de mouvement comme indiqué sur la Fig. 1B.

**NOTE :** Veuillez vérifier que le joint d'étanchéité est présent avant d'installer le capteur.

## DETECTION COVERAGE (Fig. 2)

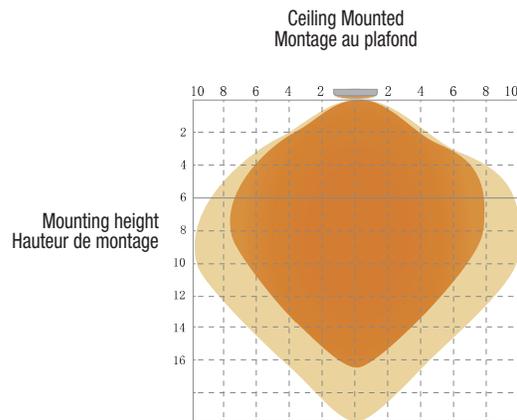


Fig. 2A

## ZONE DE DÉTECTION (Fig. 2)

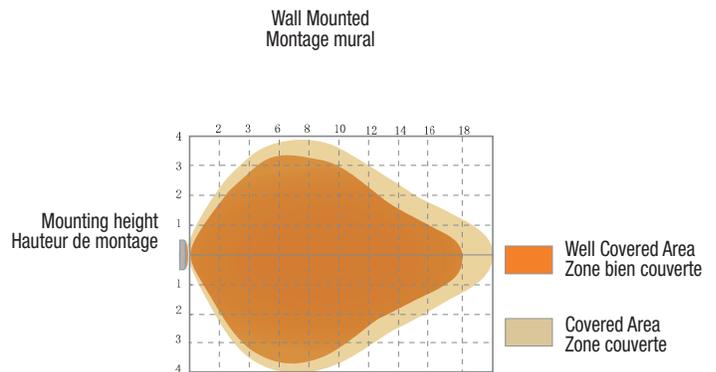


Fig. 2B

### LUX ON/OFF (Fig. 3)

Adopted PD technology, HB01DMS-A is able to differentiate artificial light brightness for natural light after installed inside the fixture, and automatically turns off light when ambient brightness exceeds preset lux level.

Preconditions to use the Lux-off function:

1. Stand-by period is  $+\infty$ ;
2. Stand-by dimming level is on 10%, 20%, 30% or 50%;
3. Daylight threshold is on 10Lux, 30 Lux, 50 Lux or 100 Lux.

### LUX MARCHÉ/ARRÊT (Fig. 3)

Adoptant la technologie PD, HB01DMS-A est capable de différencier la luminosité de la lumière artificielle de celle de la lumière naturelle après avoir été installé dans le luminaire, et d'éteindre automatiquement la lumière lorsque la luminosité ambiante dépasse le niveau de lux prédéfini.

Conditions préalables à l'utilisation de la fonction Lux-off :

1. La période de veille est de  $+\infty$  ;
2. Le niveau de gradation en veille est sur 10%, 20%, 30% ou 50% ;
3. Le seuil de lumière du jour est de 10 Lux, 30 Lux, 50 Lux ou 100 Lux.

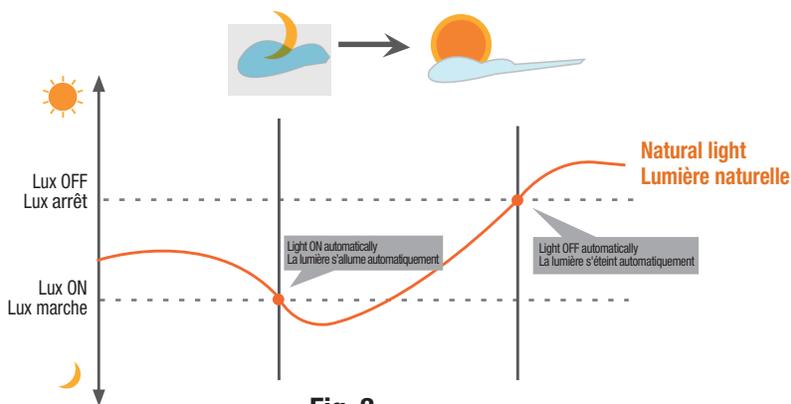


Fig. 3

### APPLICATION LUX ON/OFF (Fig. 4, 5, 6, 7)

- Light automatically ON when ambient brightness is lower than preset lux level (Fig. 4).
- With insufficient ambient brightness, light go ON 100% when motion detected (Fig. 5).
- Light dims to stand-by level if no motion detected after hold time (Fig. 6).
- Light off when ambient lux level is higher than preset lux amount (Fig. 7).

### APPLICATION LUX MARCHÉ/ARRÊT (Fig. 4, 5, 6, 7)

- La lumière s'allume automatiquement lorsque la luminosité ambiante est inférieure au niveau de lux prédéfini (Fig. 4).
- Si la luminosité ambiante est insuffisante, la lumière s'allume à 100% lorsqu'un mouvement est détecté (Fig. 5).
- La lumière revient au niveau d'attente si aucun mouvement n'est détecté après un temps de maintien (Fig. 6).
- La lumière s'éteint lorsque le niveau de lux ambiant est supérieur au niveau de lux prédéfini (Fig. 7).




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

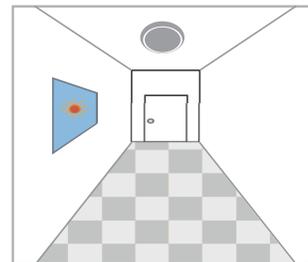


Fig. 7

# Installation Instructions / Notice de montage

## OCCUPANCY SENSOR REMOTE CONTROLLER OSI-HB03R TELECOMMANDE DU CAPTEUR DE MOUVEMENT OSI-HB03R

The range for distance of operation between the remote control and the sensors luminaire is 40 ft.  
La distance de fonctionnement entre la télécommande et le capteur de lumière est de 40 pieds.

### ON/OFF


**To change the luminaire settings:** Press and hold the ON/OFF button (3-5 seconds). All memorized settings will light up in the Display Area on the remote with the exception of the DAYLIGHT setting.

**To manually turn the luminaire ON/OFF:** Press and hold the ON/OFF button (3-5 seconds). All memorized settings will light up in the Display Area on the remote with the exception of the DAYLIGHT setting. Press and hold again the ON/OFF button (3-5 seconds). The luminaire will turn ON/OFF.

### ALLUMER / ÉTEINDRE

**Pour modifier les réglages du luminaire:** Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé (3-5 secondes). Tous les réglages mémorisés s'allumeront dans la zone d'affichage de la télécommande, à l'exception du réglage DAYLIGHT.

**Pour allumer ou éteindre manuellement le luminaire:** Appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé (3-5 secondes). Tous les réglages mémorisés s'allumeront dans la zone d'affichage de la télécommande, à l'exception du réglage DAYLIGHT. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé (3-5 secondes). Le luminaire s'éteint.

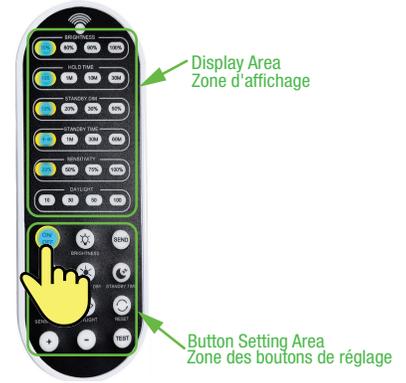

## SETTING STEPS / ÉTAPES DE RÉGLAGE

### ON/OFF

To modify the current settings, turn the remote on.

**ALLUMER / ÉTEINDRE** Pour modifier les paramètres actuels, mettez la télécommande en marche.



Press and hold for 3-5 seconds the ON/OFF button until the BRIGHTNESS indicator light is on in DISPLAY AREA (first row).

Appuyez et maintenez pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux de luminosité BRIGHTNESS s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (première rangée).

### BRIGHTNESS

The light will turn ON when sensor detects motion. Select the desired brightness level for the luminaire.

**LUMINOSITÉ** Le luminaire s'allumera lorsque le capteur détecte un mouvement. Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité.

#### Step 2 / Étape 2



Press BRIGHTNESS button.

Appuyez sur le bouton BRIGHTNESS (LUMINOSITÉ).

#### Step 3 / Étape 3



Select the desired brightness level for the luminaire by pressing the BRIGHTNESS button multiple times until the desired BRIGHTNESS level lights up in the DISPLAY AREA (70% / 80% / 90% / 100%).

Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité pour le luminaire en appuyant le bouton BRIGHTNESS plusieurs fois jusqu'à ce que le niveau de la luminosité souhaité s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (70% / 80% / 90% / 100%).

#### Step 4 / Étape 4



Press SEND button to save this setting. The luminaire will flicker once to confirm that the new setting is registered.

Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour enregistrer ce réglage. Le luminaire clignotera une fois pour confirmer que le nouveau paramètre est enregistré.

### HOLD TIME

The light will stay ON at the selected brightness a time period after no motion is detected. Select this time period.

**TEMPS DE MAINTIEN** Le luminaire restera allumée à la luminosité sélectionnée pendant un certain temps après qu'aucun mouvement n'ait été détecté. Sélectionnez cette période de temps.

#### Step 2 / Étape 2



Press HOLD TIME button.

Appuyez sur le bouton HOLD TIME (TEMPS DE MAINTIEN).

#### Step 3 / Étape 3



Select the desired HOLD TIME value for the luminaire by pressing the HOLD TIME button multiple times until the desired HOLD TIME value lights up in the DISPLAY AREA (10s / 1min / 10min / 30min).

Sélectionnez la valeur de TEMPS DE MAINTIEN souhaité pour le luminaire en appuyant plusieurs fois sur le bouton HOLD TIME jusqu'à ce que la valeur du TEMPS DE MAINTIEN souhaité s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (10s / 1min / 10min / 30min).

#### Step 4 / Étape 4



Press SEND button to save this setting. The luminaire will flicker once to confirm that the new setting is registered.

Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour enregistrer ce réglage. Le luminaire clignotera une fois pour confirmer que le nouveau paramètre est enregistré.


**STANDBY DIM GRADATION EN ATTENTE** Once the HOLD TIME period has expired, the light will change to the STANDBY DIM brightness level. Select the desired STANDBY DIM brightness level.  
**GRADATION EN ATTENTE** Une fois la période de TEMPS DE MAINTIEN écoulée, l'éclairage passe au niveau de luminosité GRADATION EN ATTENTE. Sélectionnez le niveau de luminosité GRADATION EN ATTENTE souhaité.

**Step 2 / Étape 2**



Press STANDBY DIM button.  
 Appuyez sur le bouton STANDBY DIM (GRADATION EN ATTENTE).

**Step 3 / Étape 3**



Select the desired STANDBY DIM brightness level by pressing the STANDBY DIM button multiple times until the desired STANDBY DIM level lights up in the DISPLAY AREA (10% / 20% / 30% / 50%).

Sélectionnez le niveau de luminosité GRADATION EN ATTENTE souhaité pour le luminaire en appuyant plusieurs fois sur le bouton "STANDBY DIM" jusqu'à ce que le niveau de la luminosité souhaité s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (10% / 20% / 30% / 50%).

**Step 4/ Étape 4**



Press SEND button to save this setting. The luminaire will flicker once to confirm that the new setting is registered.

Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour enregistrer ce réglage. Le luminaire luminaire clignotera une fois pour confirmer que le nouveau paramètre est enregistré.


**STANDBY TIME TEMPS DE MISE EN ATTENTE** The light will stay ON at the selected STANDBY level of brightness for a set time period, once the HOLD TIME period has expired. Select the required STANDBY time period.  
**TEMPS DE MISE EN ATTENTE** La lumière restera allumée au niveau de la GRADATION EN ATTENTE sélectionné pendant une période de temps, une fois que la période de TEMPS DE MAINTIEN a expiré. Sélectionnez la période de temps de la GRADATION EN ATTENTE.

**Step 2 / Étape 2**



Press "STANDBY TIME" button.  
 Appuyez sur le bouton "STANDBY TIME" (TEMPS DE MISE EN ATTENTE).

**Step 3 / Étape 3**



Select the desired STANDBY TIME value for the luminaire by pressing the STANDBY TIME multiple times until the desired STANDBY TIME value lights up in the DISPLAY AREA (+∞ / 1 min / 30min / 60min).

**Note:** If +∞ is selected, the brightness level will remain constant until the next motion is detected.

Sélectionnez la valeur de TEMPS DE MISE EN ATTENTE souhaité pour le luminaire en appuyant plusieurs fois sur le bouton STANDBY TIME jusqu'à ce que la valeur du TEMPS DE MISE EN ATTENTE souhaité s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (+∞ / 1 min / 30min / 60min).  
**Remarque:** Si +∞ est sélectionné, le niveau de luminosité restera constant jusqu'à ce que le prochain mouvement est détecté.

**Step 4/ Étape 4**



Press SEND button to save this setting. The luminaire will flicker once to confirm that the new setting is registered.

Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour enregistrer ce réglage. Le luminaire luminaire clignotera une fois pour confirmer que le nouveau paramètre est enregistré.


**SENSITIVITY SENSIBILITÉ** The sensitivity of the motion sensor can be adjusted. Select the desired sensitivity level.  
**SENSIBILITÉ** La sensibilité du détecteur de mouvement peut être modifiée. Sélectionnez le niveau de sensibilité souhaité.

**Step 2 / Étape 2**



Press "SENSITIVITY" button.  
 Appuyez sur le bouton "SENSITIVITY" (SENSIBILITÉ).

**Step 3 / Étape 3**



Select the desired SENSITIVITY level by pressing the SENSITIVITY button multiple times until the desired SENSITIVITY level lights up in the DISPLAY AREA (20% / 50% / 75% / 100%).

**Note:** Motion Sensor have default sensitivity setting at 100%.

Sélectionnez le niveau de sensibilité souhaité en appuyant plusieurs fois sur le bouton "SENSITIVITY" jusqu'à ce que le niveau de sensibilité souhaité s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (20% / 50% / 75% / 100%).  
**Remarque:** La sensibilité du détecteur de mouvement par défaut est de 100 %.

**Step 4/ Étape 4**



Press SEND button to save this setting. The luminaire will flicker once to confirm that the new setting is registered.

Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour enregistrer ce réglage. Le luminaire luminaire clignotera une fois pour confirmer que le nouveau paramètre est enregistré.

**DAYLIGHT** If the ambient light is enough bright, the luminaire light can be optimized (the light can stay OFF). The light of the fixture will be ON if the ambient light level will be less than setted lux value and motion is detected.  
**LUMIÈRE DU JOUR** Si la lumière ambiante est suffisamment forte, la lumière du luminaire peut être optimisée (la lumière peut rester éteinte). Le luminaire sera allumée si le niveau de la lumière ambiante est inférieure à la valeur en lux réglée et si un mouvement est détecté.


### Step 2 / Étape 2



Long press (3-5 seconds) the "DAYLIGHT" button until the "DAYLIGHT" indicator light is ON in DISPLAY AREA (6 th row).

Appuyez longuement (3-5 secondes) sur le bouton "DAYLIGHT" jusqu'à ce que le témoin de luminosité "DAYLIGHT" s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (6ème rangée).

### Step 3 / Étape 3



Select the desired DAYLIGHT threshold for the luminaire by pressing the DAYLIGHT button multiple times until the desired DAYLIGHT lights up in the DISPLAY AREA (10lx / 30lx / 50lx / 100lx).

**Note:** The light of the luminaire will be switched OFF if the ambient light intensity is higher than the set value. In the DAYLIGHT MODE, when the ambient light reaches the selected lux, it will take a few minutes for the sensor to adjust and shut down the luminaire.

Sélectionnez le seuil de la lumière souhaité pour le luminaire en appuyant plusieurs fois sur le bouton DAYLIGHT jusqu'à ce que le seuil de lumière s'allume dans la ZONE D'AFFICHAGE (10lx / 30lx / 50lx / 100lx).

**Remarque:** Le luminaire s'éteindra si l'intensité lumineuse ambiante est supérieure à la valeur définie. En mode LUMIÈRE DU JOUR, lorsque la lumière ambiante est suffisante, le capteur peut prendre plusieurs minutes avant d'ajuster et éteindre le luminaire.

### Step 4 / Étape 4



Press SEND button to save this setting. The luminaire will flicker once to confirm that the new setting is registered.

Appuyez sur le bouton SEND (ENVOYER) pour enregistrer ce réglage. Le luminaire clignotera une fois pour confirmer que le nouveau paramètre est enregistré.


**RESET** Press RESET button to restore factory settings: Brightness 70%, Hold time is 10s / Sensitivity is 20% / Daylight threshold is disable / Stand-by dimming level is 10% / Stand-by time is +∞.  
**RÉINITIALISER** Appuyez sur le bouton RESET pour réinitialiser les paramètres d'usine : Luminosité sera 70 %, Temps de maintien 10s / Sensibilité 20% / Le seuil de lumière du jour désactivé / Le seuil de gradation en attente 10% / Le temps de mise en attente +∞.



**TEST** The TEST button can be used to confirm that the sensor is functional. Pressing this button, the sensor goes to test mode (hold time is only 3s). Press again the button to quit from this mode.  
**TEST** Le bouton TEST peut être utilisé pour confirmer que le capteur est fonctionnel. En appuyant sur ce bouton, le capteur passe en mode de test (le temps de maintien n'est que de 3s). Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter ce mode.



- + Press multiple times the "+" button to increase gradually the brightness to the desired level.  
Appuyez plusieurs fois sur la touche "+" pour augmenter progressivement la luminosité jusqu'au niveau désiré.



- Press multiple times the "-" button to decrease gradually the brightness to the desired level.  
Appuyez plusieurs fois sur la touche "-" pour diminuer progressivement la luminosité jusqu'au niveau désiré.



**ATTENTION:**

1. The remote control must be ON to save a setting. When idle for 10 seconds, the indicator light will go out.
2. Press SEND after every change to ensure that the new settings are saved.
3. When in TEST mode, all functions are disabled.
4. Always use the specified voltage as per the luminaire spec sheet to ensure the proper function of the sensor and luminaire.
5. Light threshold mode: the ON / OFF illumination values of each gear are 10lx / 30lx / 50lx / 100lx, when the ambient light intensity is less than set value and the movement of someone or an object is induced, the light is turned ON to the preset brightness.

**Note:** The values range of each gear are: 10lx - 50lx, 30lx - 100lx, 50lx - 150lx and 100lx - 200 lx.

**ATTENTION:**

1. La télécommande doit être allumée pour enregistrer un réglage. En cas d'inactivité pendant 10 secondes, le témoin lumineux s'éteindra.
  2. Appuyez sur le bouton SEND après chaque modification pour vous assurer que les nouveaux paramètres sont enregistrés.
  3. En mode TEST, toutes les fonctions sont désactivées.
  4. Utilisez toujours la tension spécifiée dans la fiche technique du luminaire pour garantir le bon fonctionnement du capteur et du luminaire.
  5. Mode seuil de lumière : les valeurs d'éclairage ON / OFF de chaque seuil sont 10lx / 30lx / 50lx / 100lx, lorsque l'intensité de la lumière ambiante est inférieure à la valeur définie et que le mouvement d'une personne ou d'un objet est induit, la lumière est allumée à la luminosité prédéfinie.
- Remarque:** Les valeurs de chaque seuil sont les suivantes : 10lx / 50lx, 30lx / 100lx, 50lx / 150lx et 100lx / 200 lx.